



**СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
СЗ-1Е**

Руководство по эксплуатации
ЯБКЮ.421453.115 РЭ



**Перед началом использования устройства
необходимо изучить настоящее руководство по эксплуатации.**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации сигнализаторов загазованности природным газом СЗ-1Е, (далее – сигнализатор).

Монтаж и техническое обслуживание сигнализаторов должны выполнять специально обученные работники специализированной организации, имеющей право на проведение таких работ.

Персонал, обслуживающий сигнализаторы, должен знать:

- принцип действия сигнализаторов;
- порядок и объем технического обслуживания;
- последовательность действий после аварийных отключений.

Изображение сигнализатора в настоящем РЭ приведено схематично и может отличаться от реального, что не может служить основанием для претензий.

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАТОРА ОТ СЕТИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

Не содержит драгоценных металлов

Не подлежит обязательной сертификации

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение	4
1.2 Описание.....	4
1.3 Характеристики и параметры сигнализаторов	4
1.4 Устройство и принцип действия сигнализатора	5
1.5 Работа сигнализатора.....	6
1.6 Маркировка	8
1.7 Упаковка	8
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	8
2.1 Эксплуатационные ограничения	8
2.2 Меры безопасности.....	9
2.3 Конфигурирование сигнализатора	9
2.4 Указания по монтажу	11
2.5 Подготовка к эксплуатации.....	12
2.6 Использование сигнализатора	12
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	14
3.1 Общие указания	14
3.2 Меры безопасности.....	15
3.3 Техническое обслуживание.....	15
3.4 Ремонт	15
3.5 Техническое освидетельствование	15
3.6 Возможные неисправности и способы устранения.....	16
Приложение А. Описание регистров сигнализатора	17
Приложение Б. Схема размещения	20
Приложение В. Монтаж сигнализатора	20
Приложение Г. Схемы включения	22
Приложение Д. Методика настройки порогов срабатывания.....	25
Приложение Е. Конфигурирование сигнализаторов в составе систем	28

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Сигнализаторы загазованности природным газом С3-1Е предназначены для непрерывного автоматического контроля содержания углеводородного газа (природного по ГОСТ 5542-2014 или метана, далее – CH_4) в воздухе жилых, коммунально-бытовых, производственных помещений и котельных.

Сигнализаторы служат для оповещения персонала световыми и звуковыми сигналами при возникновении опасных концентраций контролируемого газа или неисправности и, при необходимости, управления импульсным электромагнитным клапаном типа КЗЭУГ или КЗГЭМ-У, контроля его состояния (закрыт/открыт), а также исправности электромагнита клапана и соединительного кабеля.

Сигнализаторы могут применяться как в составе систем автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1Е, САКЗ-МК-2Е, САКЗ-МК-3Е так и самостоятельно.

Структура обозначения сигнализатора:

	С3-1Е	-485Р	/24	ТУ 26.51.53-001-96941919-2021
Тип сигнализатора				
Тип выходных сигналов:				
«485»: интерфейс RS485, 1 порт				
«485-2»: интерфейс RS485, 2 порта				
«485Р»: радиоканал $f=433$ МГц модуляция FSK				
«485Р4»: радиоканал $f=433$ МГц модуляция LoRa				
«485Р8»: радиоканал $f=868$ МГц модуляция LoRa				
Номинальное напряжение питания:				
символ отсутствует: 230В 50Гц~ ; «24»: 24 В=				
Обозначение технических условий				

Сигнализаторы с модуляцией радиоканала LoRa способны работать в сетях LoRaWAN через базовые станции (например, Вега БС-1.2).

1.2 Описание

Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с двумя фиксированными порогами аварийной сигнализации.

Сигнализатор может быть сконфигурирован на закрытие клапана по первому или по второму порогу сигнализации.

В составе системы сигнализатор способен передавать информацию о своем состоянии и состоянии подключенного клапана другому устройству («ведущему») по интерфейсу RS485, а исполнения «Р(4)(8)» – по радиоканалу.

Описание регистров для связи приведены в приложении А.

Сигнализатор имеет разъем для подключения пожарного извещателя типа ИП212-45, ИП212-141М, ИП212-189 или датчика с выходом типа «нормально закрытый сухой контакт».

1.3 Характеристики и параметры сигнализаторов

1.3.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

1.3.2 Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$ от минус 10 до плюс 50;
- относительная влажность воздуха при температуре 25°C , % от 20 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7.

Таблица 1 – Основные технические характеристики и параметры

Наименование параметра или характеристики	Значение
Порог срабатывания (для поверочного компонента – метана) по уровню «Порог 1» /«Порог 2», % НКПРП*	10/20
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПРП	± 5,0
Время срабатывания сигнализации, с, не более	15
Время установления рабочего режима, с, не более	30
Уровень звукового давления по оси звукового излучателя на расстоянии 1 м при уровне постороннего шума не более 50 дБ, дБ, не менее	70
Сигнал управления импульсным клапаном: амплитуда, В / максимальный ток нагрузки, А, не более длительность/период следования, сек	(37±5)/3 0,5/5
Выходное напряжение для питания датчика положения клапана, В	от 10 до 15
Габаритные размеры (без антенны), мм, не более	135 x 85 x 35
Масса, кг, не более:	0,5

Примечание – *Значение НКПРП для метана по ГОСТ Р 31610.20-1-2010

1.3.3 Степень защиты оболочки ПР 31 по ГОСТ 14254-2015.

1.3.4 Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75: II для сигнализаторов с напряжением питания 230В~; III – сигнализаторов с напряжением питания 24В=.

1.3.5 Потребляемая мощность – не более 3 В·А (Вт).

1.3.6 Выходная мощность радиопередатчика сигнализаторов исполнения «Р(4)(8)» – не более 10 мВт.

1.3.7 Режим работы сигнализатора – непрерывный.

1.3.8 Установленный срок службы сенсоров в сигнализаторах – 5 лет.

1.3.9 Назначенный срок службы сигнализатора – 12 лет при условии замены сенсора, выработавшего свой ресурс, и соблюдении требований настоящего РЭ.

1.4 Устройство и принцип действия сигнализатора

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика (рисунок 1).

На лицевой панели расположены индикаторы и кнопка «Контроль».

На задней стороне расположено отверстие для доступа к кнопке «Калибровка», защищенное разрушающейся наклейкой и группой переключателей «Конфигурация».

В нижней части корпуса расположен клеммный отсек.

Сигнализатор исполнения «Р» в верхней части корпуса имеет разъем типа SMA для подключения антенны.

Сигнализатор имеет встроенный звуковой излучатель, сигнализирующий о срабатывании или неисправности.

Сигнализаторы с напряжением питания 230В~ оснащены кабелем питания длиной не менее 1,2 м.

Принцип действия сигнализатора основан на преобразовании концентрации газа в электрический сигнал. Полученное значение сравнивается с заданным при настройке. Если измеренная концентрация равна или превышает пороговый уровень, формируются звуковые, световые и управляющие сигналы в соответствии с логикой работы.

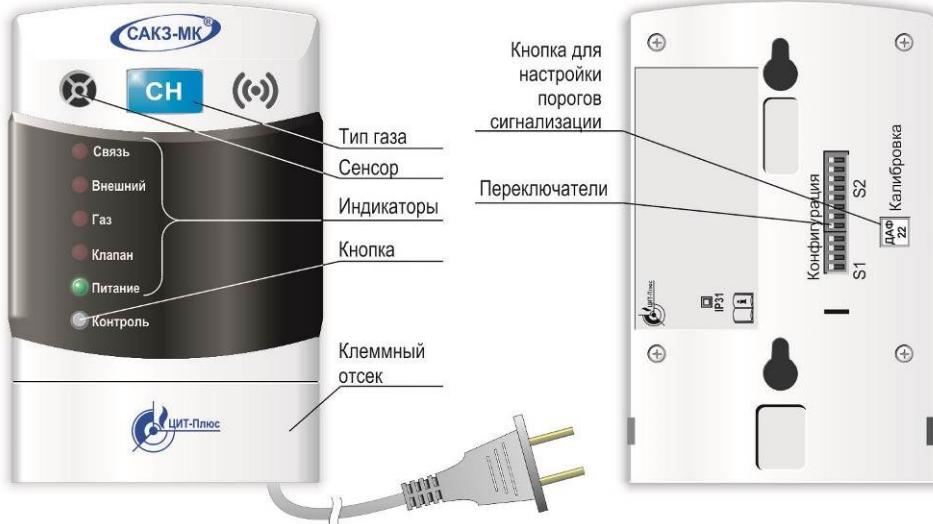


Рисунок 1 – Внешний вид сигнализатора (монтажная панель условно не показана).

1.5 Описание программного обеспечения

Сигнализаторы имеют встроенное программное обеспечение (далее - ПО), разработанное специально для непрерывного автоматического контроля концентрации определяемых компонентов в воздухе рабочей зоны. Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик сигнализатора. ПО соответствует ГОСТ Р 8.654-2015. Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню защиты «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Конструкция сигнализаторов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО сигнализатора и измерительную информацию ввиду отсутствия программно-аппаратных интерфейсов связи.

1.6 Работа сигнализатора

Описание режимов работы приведено в таблице 2.

Таблица 2

Режим работы	Описание
Включение	Блокируются все сигналы для исключения ложных срабатываний во время прогрева сенсора. Индикатор «Питание» периодически вспыхивает. По окончании прогрева блокировка автоматически снимается, сигнализатор начинает контролировать содержание газа в помещении. Индикатор «Питание» светится постоянно.
Концентрация CH₄ равна или превышает значение «Порог 1»	Индикатор «Газ» мигает, звучит прерывистый звуковой сигнал. Если S2.5 (таблицы 3, 4) установлен в положение «ON» – активируется выходной сигнал для закрытия клапана. После закрытия клапана индикатор «Клапан» будет постоянно светиться.
Концентрация CH₄ равна или превышает значение «Порог 2»	Индикатор «Газ» светится постоянно, звуковой сигнал непрерывный, активируется выходной сигнал для закрытия клапана. После закрытия клапана индикатор «Клапан» будет постоянно светиться.

Окончание таблицы 2

Режим работы	Описание
Концентрация СН₄ опустилась ниже значения «Порог 2»	Индикатор «Газ» – мигающий режим, звуковой сигнал – прерывистый.
Концентрация СН₄ опустилась ниже значения «Порог 1»	Индикатор «Газ» погаснет, после открытия клапана – погаснет индикатор «Клапан», звуковой сигнал отключится.
Срабатывание внешнего датчика	Индикатор «Внешний» мигает, звуковой сигнал прерывистый. После устранения причины срабатывания сигнализация автоматически отключится.
Срабатывание пожарного извещателя	Индикатор «Внешний» светится постоянно, звуковой сигнал непрерывный, активируется выходной сигнал для закрытия клапана. После закрытия клапана индикатор «Клапан» будет постоянно светиться. После устранения причины срабатывания сигнализация автоматически отключится.
Клапан закрыт	Индикатор «Клапан» постоянно светится, звучит непрерывный звуковой сигнал. После открытия клапана сигнализация автоматически отключится.
Отключение электроэнергии	Переключатель S2.8 (таблицы 3, 4) в положение «OFF» – реакция отсутствует. В положение «ON» – формируется выходной сигнал для закрытия клапана.
Обрыв катушки клапана или нарушение связи с клапаном	Индикатор «Клапан» мигает, звуковой сигнал прерывистый. После устранения неисправности сигнализация автоматически отключится.
Внутренняя неисправность	Индикатор «Питание» мигает, звуковой сигнал прерывистый. После устранения неисправности сигнализация автоматически отключится.
Неисправность в цепи пожарного извещателя	Индикаторы «Питание» и «Внешний» мигают, звуковой сигнал прерывистый. После устранения неисправности сигнализация автоматически отключится
Включение сигнализатора с нажатой кнопкой «Контроль»	Сервисный режим. Сигнализатор реагирует только на загазованность. Вход от внешнего датчика и выход управления клапаном отключены. Светятся индикаторы «Внешний», «Клапан» и «Питание». Режим используется только при настройке и поверке. Для выхода из режима – отключить питание.
Нажатие кнопки «Контроль»	В нормальном режиме: включаются все индикаторы и звуковой сигнал. При длительном удержании кнопки формируется выходной сигнал для закрытия клапана. После срабатывания сигнализации: временное отключение звука. При повторном появлении сигнала аварии или неисправности звуковой сигнал снова включится.

Режим работы индикатора «Связь» зависит от статуса (S2.1 в таблицах 3, 4):

а) для «ведущего»:

- постоянное свечение – отсутствие связи со всеми абонентами;
- мигание с частотой около 2 раз в секунду: отсутствие связи с абонентами;
- мигание с высокой частотой – установлена связь со всеми абонентами;

б) для «ведомого»:

- свечение отсутствует – отсутствие связи с «ведущим»;
- мигание – связь с «ведущим» установлена.

1.7 Маркировка

1.7.1 На корпус сигнализатора наносится следующая информация:

- наименование, обозначение сигнализатора, обозначение технических условий;
- наименование анализируемого газа;
- знак соответствия;
- величина и частота питающего напряжения, потребляемая мощность;
- модуляция радиоканала;
- номер версии программного обеспечения;
- знак класса электробезопасности и степень защиты оболочки;
- товарный знак или наименование предприятия – изготовителя;
- дата выпуска и заводской номер.

1.7.2 На транспортную тару наносятся согласно ГОСТ 14192-96 манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры»; наименование грузополучателя и пункт назначения, наименование грузоотправителя и пункт отправления, масса брутто и нетто.

1.8 Упаковка

Внутренняя упаковка сигнализатора – вариант ВУ–II–Б–8 по ГОСТ 23216–78.

Для транспортировки сигнализаторы упаковывают в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировке.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Сигнализатор должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих его загрязнение. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная. Содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. Не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

Сигнализатор должен быть защищен от находящихся рядом источников тепла.

При проектировании и монтаже кабельной системы должны быть учтены требования ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» и ГОСТ Р 56553-2015 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий».

Установленный срок службы сенсора в сигнализаторе – 5 лет. По истечении срока службы сенсоры подлежат замене. Наличие в анализируемом воздухе постоянных вредных или агрессивных примесей (частиц) сокращает срок службы сенсора.

Отсутствие экранирования линии RS485 может привести к потерям связи и срабатыванию сигнализации.

Качество связи по радиоканалу не гарантируется при наличии близко расположенных устройств, работающих, или создающих помехи на частоте сигнализатора, а также при наличии сооружений или конструкций, препятствующих распространению радиосигнала.

При использовании наружных антенн необходимо применять устройства грозозащиты типа D-Link ANT24-SP или ANT70-SP (может потребоваться комплект переходников типа SN-312-ВЧ, SN-321-ВЧ).

При использовании для электропитания сигнализаторов исполнения «/24» вторичных источников питания их минусовые выводы должны быть надежно заземлены.

2.2 Меры безопасности

Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Монтаж и пуско-наладочные работы должны выполнять в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией специализированные организации, имеющими право на выполнение таких видов работ.

К монтажу и техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

Применяемый инструмент должен соответствовать типу и размерам крепежа.

При монтаже и эксплуатации сигнализатора действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.007.0-75, ФНПП "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" и СП 62.13330.2011 ("Газораспределительные системы").

2.3 Конфигурирование сигнализатора

Конфигурирование (настройка возможностей) необходимо для корректной работы сигнализатора в зависимости от способа его применения. Конфигурирование выполняется при помощи группы переключателей S1 и S2 «Конфигурация», расположенных на задней стенке сигнализатора (доступны при снятой монтажной панели).

Далее описано конфигурирование сигнализаторов, применяемых автономно.

Конфигурирование сигнализаторов, применяемых в составе систем мониторинга (например, SCADA) приведено в приложении И.

2.3.1 Конфигурирование сигнализатора С3-1Е-485(Р)(/24)

Назначение переключателей приведено в таблице 3.

Таблица 3

Обозн.	Назначение	Описание	
S1.1	Тип связи	OFF – «RS485»; ON – «Радиоканал»	
S1.2	Технологический	OFF	
S1.3	Режим работы	OFF – «Сеть» ; ON – «Автономный»	
S1.4	Статус по радиоканалу	OFF – «Ведомый»;	ON – «Ведущий»
S2.1	Статус в линии RS485		
S2.2	Тип клапана	OFF – КЗЭУГ, КЗГЭМ-У; ON – другой	
S2.3	Программирование адресов	OFF – Режим отключен; ON – Включен	
S2.4	Наличие клапана	OFF – Отсутствует; ON – Подключен	
S2.5	Закрытие клапана	OFF – По порогу 2; ON – По порогу 1	
S2.6	Скорость обмена, Бод	OFF – 115200; ON – 57600	
S2.7	Назначение входа от внешнего устройства	OFF – «нормально закрытый сухой контакт»; ON – Пожарный извещатель	
S2.8	При отключении электроэнергии	ON – Клапан закрыть; OFF – Не закрывать	

Примечание – Заводские установки выделены полужирным курсивом

Порядок конфигурирования одиночного сигнализатора:

а) установить переключатели в положения:

S1.1, S1.2 – «OFF»,
S1.3 – «ON»,
S1.4, S2.1 – «OFF»;
S2.2 – по типу клапана;
S2.3 – «OFF»;

S2.4 – при наличии клапана – «ON», при отсутствии – «OFF»;
S2.5 – управление клапаном: «ON» – по первому порогу, «OFF» – по второму;
S2.6 – «OFF»;
S2.7 – при подключении пожарного извещателя – «ON»;
S2.8 – для закрытия клапана при отключении электроэнергии – «ON»;

б) если вход сигнализатора не задействован – на разъеме ХР6 (Вход) между контактами «ДВ+» и «ДВ-» должен быть установлен резистор из комплекта поставки в соответствии с рисунком В.2 приложения В.

2.3.2 Конфигурирование сигнализатора С3-1Е-485-2(/24), С3-1Е-485Р4(Р8)(/24)

Назначение переключателей приведено в таблице 4.

Таблица 4

Обозн.	Назначение	Описание	
S1.1	–	Резерв	
S1.2	Диагностика интерфейса	OFF – «Откл»; ON – «Вкл»	
S1.3	Тип связи	OFF – «RS485»; ON – «Радиоканал»	
S1.4	LoRaWAN	OFF – «Откл»; ON – «Вкл»	
S1.5	Режим работы	OFF – «Сеть»; ON – «Автономный»	
S1.6	Статус по радиоканалу	OFF – «Ведомый»;	ON – «Ведущий»
S2.1	Статус в линии RS485		
S2.2	Тип клапана	OFF – КЗЭУГ, КЗГЭМ-У; ON – другой	
S2.3	Программирование адресов	OFF – Режим отключен; ON – Включен	
S2.4	Наличие клапана	OFF – Отсутствует; ON – Подключен	
S2.5	Закрытие клапана	OFF – По порогу 2; ON – По порогу 1	
S2.6	Скорость обмена, Бод	OFF – 115200; ON – 57600	
S2.7	Назначение входа от внешнего устройства	OFF – «нормально закрытый сухой контакт»; ON – Пожарный извещатель	
S2.8	При отключении электроэнергии	ON – Клапан закрыть; OFF – Не закрывать	

Примечание – Заводские установки выделены полужирным курсивом

Порядок конфигурирования одиночного сигнализатора:

а) установить переключатели группы «Конфигурация» в положения:

S1.1 ... S1.4 – «OFF»;
S1.5 – «ON»;
S1.6, S2.1 – «OFF»;
S2.2 – по типу клапана;
S2.3 – «OFF»;

- S2.4 – клапан подключен – «ON», клапан отсутствует – «OFF»;
 - S2.5 – управление клапаном: «ON» – по первому порогу загазованности, «OFF» – по второму;
 - S2.6 – «OFF»;
 - S2.7 – при подключении пожарного извещателя – «ON»;
 - S2.8 – для закрытия клапана при отключении электроэнергии – «ON»;
- б) если вход сигнализатора не задействован – на разъеме XP1 (Вход/Пит) между контактами «ДВ+» и «GND» должен быть установлен резистор из комплекта поставки в соответствии с рисунком В.3 приложения В.

2.3.3 Конфигурирование сигнализатора в составе систем САКЗ-МК-Е приведено в руководстве по эксплуатации на систему.

2.4 Указания по монтажу

2.4.1 Общие сведения

Сигнализатор способен контролировать площадь в радиусе до 5 м (около 80 м²). Место установки должно быть определено в проектной документации.

Сигнализатор должен устанавливаться в местах наиболее вероятного скопления (или утечки) газа на вертикальной поверхности, на расстоянии 15 - 20 см от потолка и не ближе 50 см от форточек и мест притока воздуха. От газового оборудования сигнализатор должен располагаться на расстоянии, обеспечивающем условия эксплуатации, приведенные в п.1.3.2 настоящего РЭ.

Рекомендуется устанавливать сигнализатор так, чтобы его можно было подвергать периодической проверке без демонтажа. Пример размещения приведен в приложении Б.

Электрическая розетка для питания сигнализатора должна располагаться на расстоянии, соответствующем длине сетевого кабеля. Натянутое положение кабеля не допускается.

Соединение с импульсным клапаном выполняют гибким медным кабелем длиной не более 20 м, сечением жил от 0,5 до 1,0 мм² и суммарным сопротивлением петли не более 2 Ом, например, UTP-4, КСПВ 6х0,5.

При монтаже не допускаются удары по корпусу сигнализатора.

2.4.2 Монтаж в общем случае выполняется в следующей последовательности:

- а) определить место установки сигнализатора;
- б) подготовить отверстия для крепления монтажной панели и закрепить ее на стене с помощью дюбелей диаметром 4 мм из комплекта поставки (или других металлических изделий), рекомендуемые размеры и расположение крепежных отверстий приведены на рисунке В.1 приложения В;
- в) установить электрическую розетку для сигнализаторов с напряжением питания 230В~, подключить ее к сети 230В~;
- г) сконфигурировать сигнализатор в соответствии с п. 2.3 настоящего РЭ;
- д) к сигнализатору исполнения «Р» подключить антенну;
- е) снять крышку клеммного отсека;
- ж) установить сигнализатор на монтажную панель;
- и) подключить кабели к разъемам сигнализатора. Расположение разъемов в клеммном отсеке приведено на рисунках В.2 и В.3 приложения В, маркировка проводов кабелей и типовые схемы включения – в приложении Г;

к) при необходимости выломать в основании нужное количество окон для кабелей;
л) уложить кабели и установить крышку клеммного отсека на место.

Примечание – при большой высоте помещения для удобства обслуживания допускается монтировать сигнализаторы на складных конструкциях, позволяющих поднимать и спускать сигнализаторы (например, штанги, мачты). При этом должна быть обеспечена надежность фиксации и защита от повреждений кабелей питания и связи.

2.5 Подготовка к эксплуатации

Провести внешний осмотр сигнализатора и убедиться в отсутствии повреждений корпуса, кабеля питания, соединительных кабелей и разъемов.

Проверить правильность конфигурирования сигнализатора.

Подать питание на сигнализатор. Во время прогрева индикатор «Питание» будет мигать. Затем – светиться постоянно.

Проверить срабатывание сигнализатора одним из способов:

2.5.1 Кнопкой «Контроль»:

- убедиться, что клапан открыт (при наличии);
- нажать и удерживать кнопку «Контроль»;
- убедиться, что все индикаторы светятся и слышен звуковой сигнал;
- убедиться, что клапан закрылся (при наличии).

2.5.2 Подачей на сигнализатор поверочной газовой смеси (ПГС):

- убедиться, что клапан открыт (при наличии);
- подать на сигнализатор ПГС состава метан-воздух:

а) для первого порога: № 3904-87 (по реестру ГСО-НГС) с объемной долей метана ($0,66 \pm 0,04$) %;

б) для второго порога: № 3905-87 (по реестру ГСО-НГС) с объемной долей метана ($1,40 \pm 0,06$) %.

- убедиться в срабатывании сигнализации и закрытии клапана (при наличии).

Смесь подается с расстояния около 0,5 см в центр отверстия для датчика в объеме от 3 см³ до 5 см³ (или в заранее установленную насадку для подачи ПГС в объеме от 0,5 см³ до 1 см³).

Допускается подача дополнительного количества газовой смеси в случае, если сигнализация не срабатывает.

В качестве портативного источника возможно использование медицинского шприца объемом 10 мл, наполненного необходимой газовой смесью.

При положительных результатах проверки сигнализатор готов к эксплуатации.

2.6 Использование сигнализатора

2.6.1 К эксплуатации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настояще РЭ.

Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с сигнализатором, не ознакомившись с данным руководством по эксплуатации.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить несанкционированные разборку и настройку сигнализаторов.

2.6.2 При срабатывании сигнализатора по уровню «Порог 1» (мигание индикатора «ГАЗ», прерывистый звуковой сигнал) необходимо обеспечить проветривание помещения и принять меры к обнаружению и устранению причин или источника утечки.

После снижения концентрации ниже уровня «Порог 1» сигнализатор автоматически вернется в нормальный режим. Допускается отключить звуковой сигнал кратковременным нажатием кнопки «Контроль».

2.6.3 При срабатывании сигнализатора по уровню «Порог 2» (постоянное свечение индикатора «Газ», непрерывный звуковой сигнал), необходимо выключить газовые и электроприборы, обеспечить проветривание помещения и принять меры к обнаружению и устранению причины утечки или источника появления газа.

Повторное включение газовых приборов допускается только после устранения причин утечки, и снижения концентрации газа до допустимых значений после проветривания помещения (после погасания индикатора «Газ». Мигание индикатора будет указывать на наличие концентрации газа ниже «Порог 2», но выше «Порог 1»).

Допускается отключить звук кратковременным нажатием кнопки «Контроль».

2.6.4 При повторном срабатывании необходимо перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную газовую службу.

2.6.5 При срабатывании пожарного извещателя выявить причину срабатывания и, при обнаружении очага пожара или задымления действовать в соответствии с внутренним распорядком организации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для сброса сигнализации кратковременно нажать кнопку «Контроль».

2.6.6 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в п. 3.5.

При проведении ремонта в помещении, где установлены сигнализаторы, с применением красок, растворителей, других горючих жидкостей и едких веществ, необходимо:

- отключить сигнализатор от сети электропитания;
- отсоединить кабели;
- снять сигнализатор и вынести его из помещения.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1 Общие указания

Ежесменно персонал потребителя проводит внешний осмотр. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений корпуса, кабеля питания, соединительных кабелей и разъемов.

Работы по ежегодному обслуживанию в планово-предупредительном порядке, а также ремонт проводят работники обслуживающей организации, имеющей право на выполнение соответствующих видов работ и прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

Перечень контрольно-измерительных приборов, инструмента и принадлежностей, необходимых для проведения ТО и ремонта и приведен в таблице 5, примерный расход материалов, – в таблице 6.

Таблица 5 – Перечень приборов и материалов, необходимых для ТО и ремонта

Наименование	Назначение
Баллоны с поверочными газовыми смесями (ПГС) ТУ 6-16-2956-92	Источник ПГС
Насадка для подачи ПГС	Для настройки порогов
Отвертки слесарно-монтажные 95x0,25; 160x0,5 ГОСТ 17199	Демонтаж, монтаж
Паяльная станция LUKEY 852D	Демонтаж, монтаж радиолементов, проводников
Редуктор БКО-50ДМ ТУ У30482268.004-99	Регулятор давления газа
Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ ТУ 25-02.070213-82	Контроль расхода газа
Трубка ПВХ 5x1,5 мм	Для настройки порогов
Цифровой вольтметр типа В7-22А Хв 2.710.014 ТУ	Измерение напряжений в контрольных точках схемы

Таблица 6 – Примерный расход материалов при техническом обслуживании и ремонте

Наименование	Количество
Мыло хозяйственное твердое ММ 059-1	10г
Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76	5г
Канифоль сосновая марок А или В ГОСТ 19113-84	5г
Бязь, отбеленная №5	40 г на 1 м ² поверхности
Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78	20 мл
Поверочные газовые смеси ТУ 6-16-2956-92	4 л

3.2 Меры безопасности

При обслуживании и ремонте действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.007.0-75.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на сигнализаторе;
- при проведении регулировки и поверки сигнализатора сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений.

3.3 Техническое обслуживание

Плановое техническое обслуживание (далее – ТО) проводится не реже одного раза в год. Объем работ приведен в таблице 7.

После проведения ТО проверить работоспособность сигнализатора на месте эксплуатации в соответствии с п.2.5.1 настоящего РЭ. Допускается проверять работоспособность с применением ПГС в соответствии с п.2.5.2.

Таблица 7 – Объем технического обслуживания

Наименование работ	Пункт РЭ	Место проведения и исполнитель
Проверка функционирования	2.5.1	Персонал потребителя на месте эксплуатации
Настройка порогов	прил. Д	Персонал обслуживающей организации
Поверка	3.5.1	Организация, аккредитованная в Росстандарте

3.4 Ремонт

При текущем ремонте устраняют отказы и неисправности путем замены вышедших из строя деталей (кроме базовых). Базовыми деталями сигнализатора являются: корпус, сенсор (датчик газа), микроконтроллер (микросхема), модуль радиоканала.

При капитальном ремонте восстанавливают работоспособность деталей и узлов, а также заменяют любые детали, включая базовые.

3.5 Техническое освидетельствование

3.5.1 Метрологическая поверка сигнализатора

Метрологическая поверка проводится органами по стандартизации и метрологии в соответствии с методикой МП-360/10-2021. Интервал между поверками – 1 год. Методика доступна на сайте ООО «ЦИТ-Плюс» в разделе «Техподдержка/Методики настройки и поверки сигнализаторов загазованности» и в разделе «Утвержденные типы средств измерений» сайта ФГИС «Аршин».

Перед поверкой необходимо провести ежегодное ТО с настройкой порогов срабатывания в соответствии с приложением Д.

После поверки необходимо проверить срабатывание сигнализатора на месте эксплуатации в соответствии с п.2.5.

3.5.2 Действия по истечении срока службы

По истечении срока службы сигнализатор должен быть снят с эксплуатации и утилизирован.

Изготовитель не гарантирует безопасность использования сигнализатора по истечении срока службы!

3.6 Возможные неисправности и способы устранения

Возможные неисправности сигнализатора, причины, вызывающие их и способы устранения приведены в таблице 8.

Таблица 8

Признаки и внешнее проявление неисправности	Возможные причины	Указания по устранению
Не светится индикатор «Питание»	Отсутствует напряжение питания	Обеспечить наличие напряжения питания
	Сетевой кабель не включен в розетку	Включить кабель в розетку
	Неисправен кабель питания	Заменить кабель
	Неисправен кабель RS485	Заменить кабель
При открытом клапане светится индикатор «Клапан»	Неисправен сигнализатор	Вызвать представителя обслуживающей организации
	Неправильная установка переключателя «Конфигурация» S2.2	Переключить S2.2 в другое положение
Индикатор «Клапан» мигает с частотой 1 раз в секунду, звуковой сигнал прерывистый	Отсутствует связь с клапаном	Проверить исправность кабеля клапана и надежность его подключения
	Неисправен клапан	Вызвать представителя обслуживающей организации
Индикатор «Питание» мигает, звуковой сигнал прерывистый	Внутренняя неисправность сигнализатора	
При отсутствии загазованности индикатор «Газ» мигает или светится постоянно, включен звуковой сигнал	Нарушена настройка порогов срабатывания	
При загазованности не работает световая сигнализация	Вышел из строя индикатор «Газ»	Вызвать представителя обслуживающей организации
При загазованности не работает звуковая сигнализация	Вышел из строя звуковой излучатель	
Индикаторы «Питание» и «Внешний» мигают, звуковой сигнал прерывистый	Неисправность в цепи пожарного извещателя или внешнего датчика	Вызвать представителя обслуживающей организации
Индикатор «Внешний» светится постоянно, звуковой сигнал – непрерывный	Нарушение связи с пожарными извещателями или их отсутствие	Подключить пожарные извещатели или установить резистор (см. рис. В.2, В.3)
Индикатор «Связь» погашен, сигнализатор «ведомый».	Отсутствует связь с другими устройствами по интерфейсу RS485 или радиоканалу	Проверить целостность кабеля связи. Провести регистрацию устройств в соответствии с руководством по эксплуатации на систему
Индикатор «Связь» светится постоянно, сигнализатор «ведущий».		

Приложение А. Описание регистров сигнализатора

Таблица А.1 – Регистры (Modbus Holding Registers) разрядностью 16 бит

Номер регистра (слова)	Номер байта	Наименование	Примечание
0	0,1	Заводской номер	
1	2,3	Текущий адрес	
2	4,5	Версия ПО	
3	6,7	Тип устройства	«1» – Сигнализатор СН
4	8,9	Состояние	Значение по умолчанию: «0»
5	10,11	Управление	Значение по умолчанию: «0»
6	12,13	Загазованность	
7	14,15	Температура	
8	16,17	Значение порога 1	
9	18,19	Значение порога 2	
10	20,21	Адрес – запрос данных из базы «мастера»	
11	22,23	Конфигурация DIP-switch	
12	24,25	К-во ведомых (high)+SpreadingFactor_SF(low)	
13	26,27	Мощность радио (high)+номер канала (low)	
17	34,35	Новый адрес (смена адреса устройства)	

Таблица А.2 – Описание битов регистра № 4

Номер бита	Описание	Значение при вкл. питания	Номер бита	Описание	Значение при вкл. питания
slave_hold_regs (8) 0	Порог 1	0	slave_hold_regs (9) 0	Дымовой датчик	1/0
1	Порог 2	0	1	Внешний контакт	0
STATUS_H 2	Неисправность	0	STATUS_L 2	Температура не в норме	0
3	Кнопка «Контроль»	0	3	nolink	0
4	Состояние клапана	0	4	Замыкание датчика	0
5	Порог 1 внешний	0	5	Обрыв датчика	0
6	Порог 2 внешний	0	6	Обрыв клапана	0
7		0	7	Не настроен	0

Таблица А.3 – Параметры сигнализатора (модуляция LoRa) (размер пакета 32 байта)

№ регистра	№ байта	№ слова (16бит)	Название регистра	Описание
0	0,1	0	NET_ID_H, NET_ID_L (NetID_for_myFSK)	Идентификатор подсистемы для собственного протокола LORA от ЦИТ-Плюс
1	2,3	1	Адрес	Адрес в системе САКЗ-МК-Е (от 1 до 250)
2	4,5	2	Версия ПО	
3	6,7	3	Тип устройства	=0x8001: С3-1Е (метан)
4	8,9	4	Состояние	Флаги состояния (табл. А.6)
5	10,11	5	Управление	
6	12,13	6	Загазованность	Уровень загазованности в единицах АЦП
7	14,15	7	Температура	Температура в град. Цельсия
8	16,17	8	Значение порога 1	Уровень срабатывания по первому порогу в един. АЦП
9	18,19	9	Значение порога 2	Уровень срабатывания по второму порогу в един. АЦП
10	20,21	10	Резерв	резерв
11	22,23	11	Численное значение периода выхода в эфир (см.регистр №15)	Дежурный период выхода в эфир для индикации работоспособности
12	24,25	12	Кол-во ведомых(h) + SpreadingFactor SF (low)	Старший байт: К-во ведомых; Младший байт: SF
13	26,27	13	Мощность радио(h) +Номер радиоканала(low)	Старший байт: мощн.радио; Младший байт: номер канала (см. таблицу А.5)
14	28,29	14	Резерв	
15	30,31	15	Различные флаги CFG_LoRa(OTAAorABP,etc)	Младший бит: единица измерения времени периода выхода в эфир: «1» – мин, «0» – сек (для регистра №11); Остальные – резерв

Таблица А.4 – Пример формата обмена _LORAWAN

0	1	2	3	4	5	6	7
NetID	Адрес	Версия ПО	Тип	Состояние	Управление	Загазованность	Температура
2010	0102	0020	8001	0300	0000	0b2b	0020

8	9	10	11	12	13	14	15
Порог1	Порог2	Резерв	Период	КолSF	PwNum	Резерв	CFG LoRa
значения		0000	0064	000a	0300	0000	0000


Таблица А.5 – Параметры для активации сигнализатора для LORAWAN (активация АВР)

адрес LoRaWAN	Например: 0x0100000a
NwkSkey	Например: 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C
AppSkey	Например: 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C
SF	7...12
Номер радиоканала	для диапазона «868»: 1=868,9МГц; 2=869,1МГц; для диапазона «433»: 1=433,175 МГц, 2=433,375 МГц, 3=433,575, 4=433,775 МГц, 5=433,975 МГц, 6=434,175 МГц, 7=434,375 МГц, 8=434,575 МГц
Мощность радио	10, 25, 50 мВт

Таблица А.6 – Флаги состояния регистра №4 «Состояние» (см. таблицу А.3)

№ бита в регистре	№ бита в байте	Описание	Значение по вкл. питания
0	0	Срабатывание Порог 1 СО	0
1	1	Срабатывание Порог 2 СО	0
2	byteH 2	Неисправность	0
3	3	Кнопка тест	0
4	4	Состояние клапана	0
5	5	Срабатывание Порог 1 СН	0
6	6	Срабатывание Порог 2 СН	0
7	7		0
8	0	Дымовой датчик	1/0
9	1	Внешний контакт	0
10	byteL 2	Температура не в норме	0
11	3		0
12	4	Замыкание Датчика GAS	0
13	5	Обрыв Датчика GAS	0
14	6	Обрыв клапана	0
15	7	Неоткалиброван	0

Приложение Б. Схема размещения

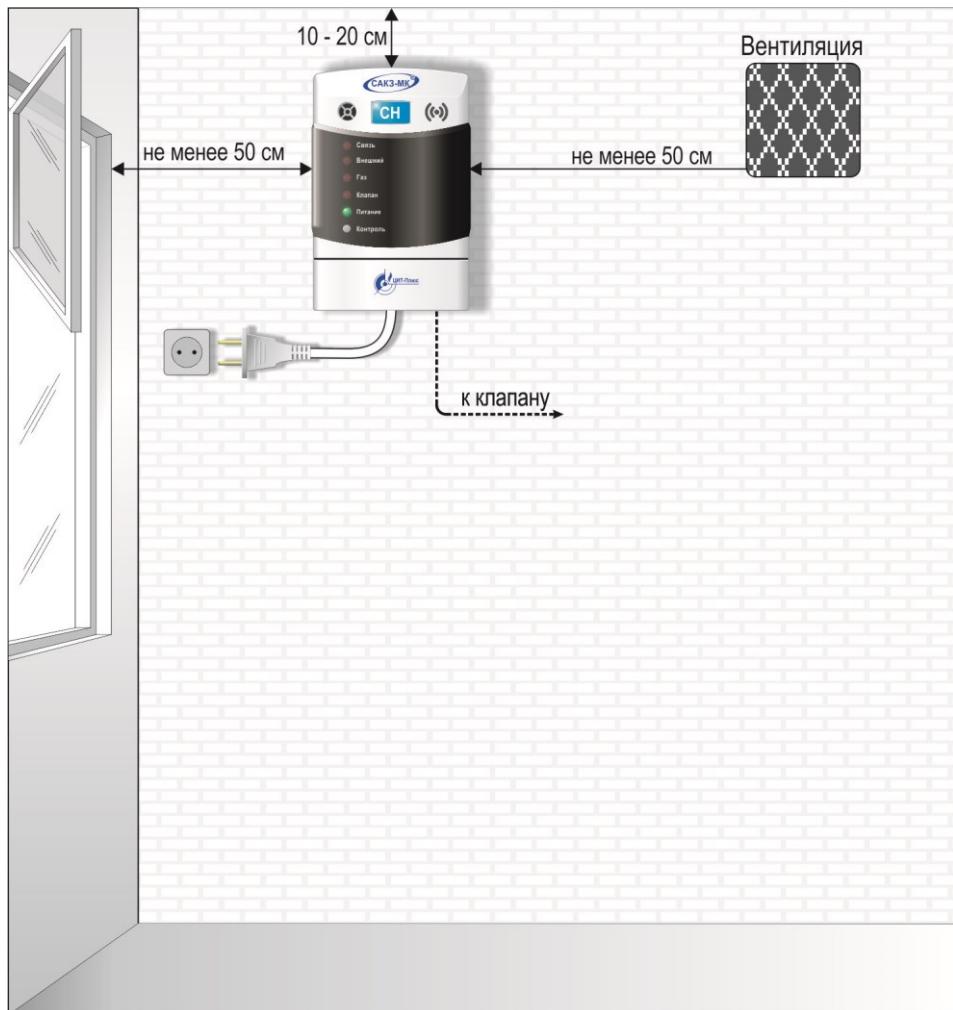

Приложение В. Монтаж сигнализатора

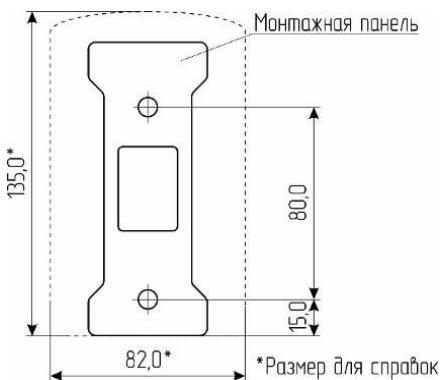


Рисунок В.1 – Монтажные размеры



Рисунок В.2 – Расположение разъемов сигнализатора С3-1Е-485(Р).



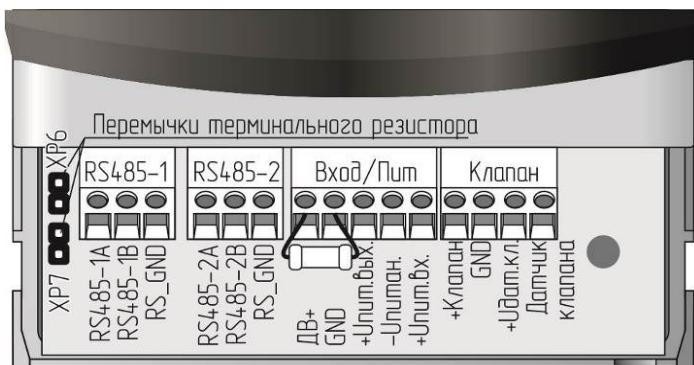


Рисунок В.3 – Расположение разъемов сигнализатора С3-1Е-485-2, С3-1Е-485P4(P8).


Приложение Г. Схемы включения

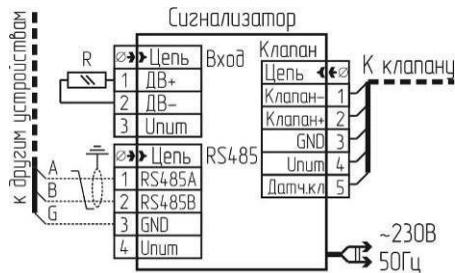


а) C3-1E-485

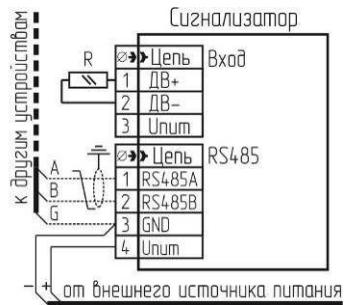


б) C3-1E-485/24

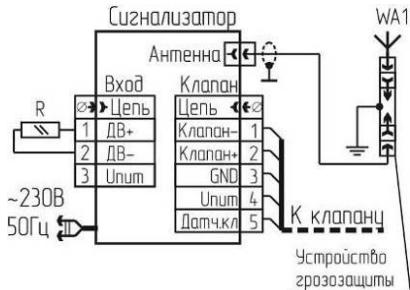

в) C3-1E-485P

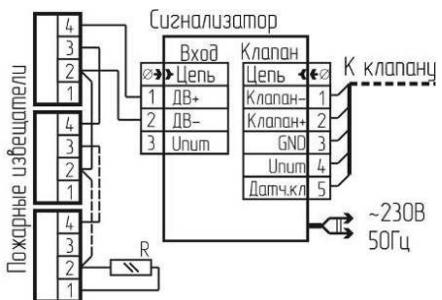

г) пример подключения пожарных извещателей

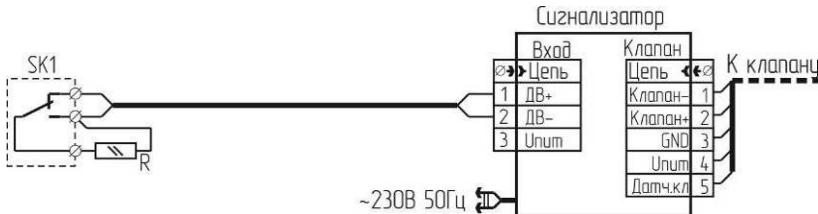


д) пример подключения внешнего датчика


R – резистор типа С2-33-0,125-4,3кОм-20% (входит в комплект поставки сигнализатора);
SK1 – датчик с выходом типа «сухой контакт»;

WA1 – Антenna. Устройство грозозащиты применяется только для наружной антенны


Рисунок Г.1 – Типовые схемы включения C3-1E-485(/24), C3-1E-485P.

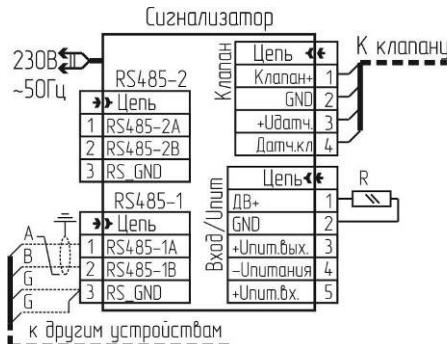


а) С3-1Е-485-2

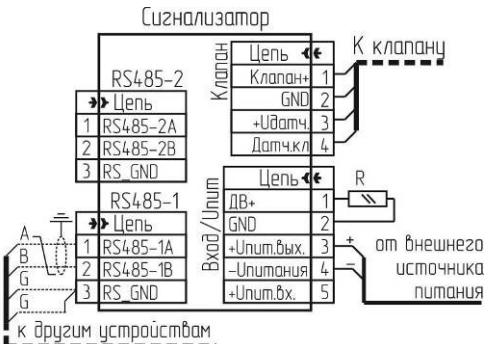



б) С3-1Е-485-2/24

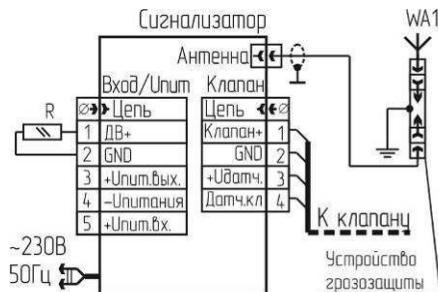

в) С3-1Е-485P4(P8)

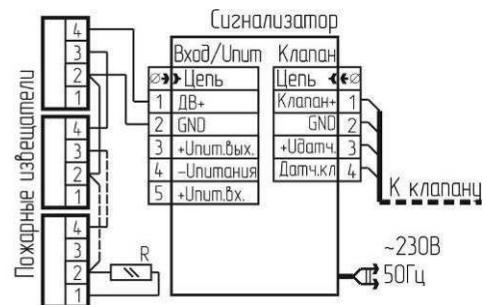

г) пример подключения пожарных извещателей

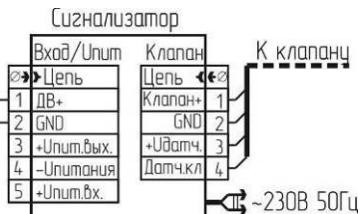

д) пример подключения внешнего датчика

R – резистор типа С2-33-0,125-4,3кОм-20% (входит в комплект поставки);

SK1 – датчик с выходом типа «сухой контакт»;

WA1 – Антenna. Устройство грозозащиты применяется только для наружной антенны

Рисунок Г.2 – Типовые схемы включения С3-1Е-485-2(24), С3-1Е-485P4(P8)(/24)




а) сигнализаторы С3-1Е-485(Р)(/24)




б) сигнализаторы С3-1Е-485-2(/24), С3-1Е-485Р4(Р8)(/24)

Рисунок Г.3 – Схемы подключения клапанов к сигнализаторам



Вилка на кабель ТР6Р6С
(цветовая маркировка проводов)



Розетка G2U3000-SK-1G
Вид со стороны монтажа

Рисунок Г.4 – Нумерация контактов разъемов.

Приложение Д. Методика настройки порогов срабатывания

Д.1 Настройку порогов срабатывания необходимо выполнять после ремонта, а также в процессе эксплуатации не реже одного раза в год.

Д.2 Условия проведения: температура окружающей среды: плюс $(20\pm5)^\circ\text{C}$; относительная влажность воздуха: от 30 до 80%; атмосферное давление: $101,3\pm4$ (760 ± 30) кПа; напряжение питания переменного тока частотой (50 ± 1) Гц: (230 ± 23) В; напряжение питания постоянного тока: от 10,5 до 28,5 В.

В помещениях, где проводятся работы, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150, должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

Сигнализатор должен быть выдержан в условиях проведения настройки в течение 2 ч.

Баллоны с газовыми смесями должны быть выдержаны при температуре настройки порогов срабатывания в течение 24 ч.

Д.3 Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы, применяемые при настройке, приведены в таблице Д.1.

При настройке должны быть использованы газовые смеси, приведенные в таблице Д.2. Расход смесей установить равным (19 ± 1) л/ч по шкале ротаметра.

Таблица Д.1 – Средства, применяемые при проведении настройки

Номер пункта методики	Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, ГОСТ, ТУ или основные технические и (или) метрологические характеристики
Д.2	Прибор комбинированный Testo 622, диапазон измерений относительной влажности воздуха от 15 до 85 %; диапазон измерений температуры воздуха от 0 до 50°C , диапазон измерений абсолютного давления от 300 до 1200 гПа.
Д.4, Д.5	Насадка для подачи поверочных газовых смесей (ПГС)
	Имитатор клапана (резистор МЛТ-0,25-100 Ом-20% или аналогичный)
	Стандартный образец состава газовых смесей (ГС) метан-воздух (ГСО 10599-2015) в баллонах под давлением в соответствии с таблицей Д.2
	Ротаметр с местными показаниями стеклянный РМС, РМС-А-0,063 ГУЗ-2, верхняя граница диапазона измерений объемного расхода $0,063 \text{ м}^3/\text{ч}$, кл. точности 4
	Вентиль точной регулировки ВТР-1, АПИ4.463.008 или натекатель Н-12, диапазон рабочего давления (0-150) кгс/см ² , или Редуктор БКО-50 ДМ ТУ У 30482268.004-99
	Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 5x1,5 мм по ТУ 6-19-272-85
	Секундомер электронный Интеграл С-01. Диапазоны измерений (от 0 до 59,99 с; от 0 до 9 ч. 59 мин. 59,99 с) ПГ $\pm (9.6 \times 10^{-6} \times Tx + 0,01)$ с, Tx-значение измеренного интервала времени
Примечания	
1 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.	
2 Допускается использование других средств измерения, обеспечивающих необходимую погрешность измерений.	

Таблица Д.2 – Перечень ПГС для проведения настройки

№ ПСГ	Наименование ПГС	Номер ПГС по Госреестру, ГОСТ, ТУ	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2		3904-87	(0,44 ± 0,04) %об или (10 ± 0,9) % НКПРП
3	CH ₄ + воздух	3905-87	(0,88 ± 0,06) %об или (20 ± 1,4) % НКПРП

Примечания.

1 ПНГ – поверочный нулевой газ.

2 Допускается вместо ПГС № 1 подавать атмосферный воздух, или выдержать сигнализатор на атмосферном воздухе в течение 3 мин.

Д.4 Перед проведением настройки необходимо:

- собрать схему по рисунку Д.1 и установить на сигнализатор насадку для ПГС;
- нажать на сигнализаторе кнопку «Контроль» и подать питание; после короткого звукового сигнала кнопку отпустить. Сигнализатор переключится в сервисный режим, включатся индикаторы «Внешний» и «Клапан»;
- дождаться постоянного свечения индикатора «Питание».

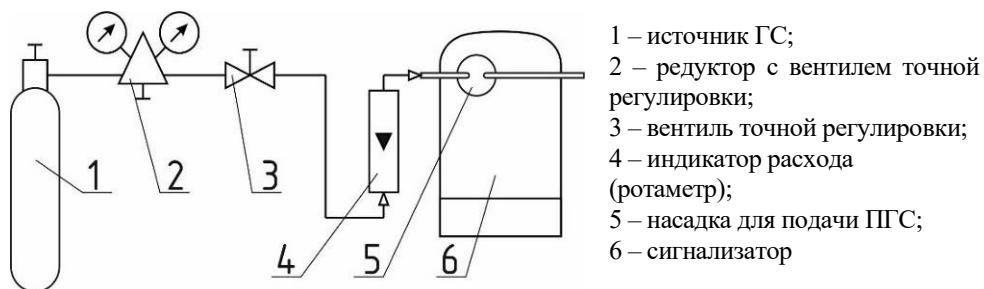


Рисунок Д.1 – Схема для настройки и поверки сигнализатора с применением ПГС

Д.5 Порядок настройки

а) однократно нажать кнопку «Калибровка» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал, погаснуть индикаторы «Внешний» и «Клапан», индикатор «Газ» должен включаться и выключаться с большими интервалами;

б) подать на датчик сигнализатора ПГС № 1 в течение не менее 30 секунд;

в) нажать кнопку «Контроль» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал, индикатор «Газ» должен включаться и выключаться с короткими интервалами.

Если необходимо пропустить процедуру настройки первого порога – нажать кнопку «Калибровка» и пропустить пункт г);

г) настройка первого порога:

– подавать на датчик сигнализатора ПГС № 2 в течение не менее 30 секунд;

– нажать кнопку «Контроль» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал, индикатор «Газ» должен переключиться в режим постоянного свечения.

Если необходимо пропустить процедуру настройки второго порога – нажать кнопку «Калибровка» и пропустить пункт д);

д) настройка второго порога:

- подавать на датчик сигнализатора ПГС № 3 в течение не менее 30 секунд;
- нажать кнопку «Контроль» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал и погаснуть индикатор «Газ».

Сигнализатор настроен.

Д.6 После настройки:

- подать ПГС № 1 в течение не менее 30 секунд;
- отключить питание сигнализатора;
- снять насадку и отключить сигнализатор от схемы;
- опломбировать отверстие кнопки «Калибровка».

Приложение Е. Конфигурирование сигнализаторов в составе систем

Перед первым применением в составе систем сигнализатор необходимо программно и аппаратно сконфигурировать и присвоить уникальный сетевой адрес.

Программное конфигурирование можно выполнить программой проверки и настройки сетевых устройств и систем САКЗ-МК-Е «Конфигуратор», доступной на сайте производителя [«cit-plus.ru»](http://cit-plus.ru).

Программа позволяет изменить сетевой адрес, мощность^{*} и номер радиоканала, а также проверить версию ПО, измеренные значения загазованности и температуры в зоне контроля, установленные значения порогов сигнализации в единицах АЦП.

Примечание – *Разрешенной является мощность 10 мВт. При выборе большей мощности может потребоваться регистрация в соответствии с Постановлением Правительства РФ 20 октября 2021 г. N 1800 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств".

Для работы радиоканала на сигнализаторе исполнения «Р» должна быть установлена антенна.

E.1 Настройка сигнализатора в составе систем и комплексов

E.1.1 Инициализация (сброс настроек)

а) установить на сигнализаторе переключатели «Конфигурация» S2.3 – в положение «ON», остальные – в положение «OFF»;

- б) подать питание на сигнализатор, дождаться короткого звукового сигнала;
в) отключить питание сигнализатора.

E.1.2 Программное конфигурирование


E.1.2.1 Установить все переключатели группы «Конфигурация» в положение «OFF».

E.1.2.2 Подать питание на сигнализатор, дождаться короткого звукового сигнала.

E.1.2.3 Запустить «Конфигуратор»: открыть файл «Конфигуратор.exe».

E.1.2.4 В основном окне задать начальный и конечный адрес для поиска сигнализатора (рисунок Е.1).

E.1.2.5 Открыть окно конфигурации кнопкой

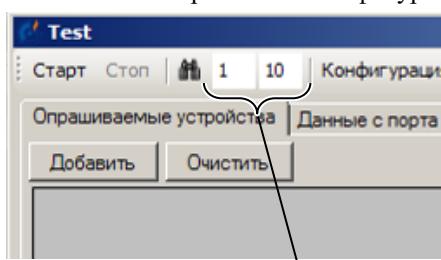

Диапазон адресов поиска

Рисунок Е.1 – Фрагмент основного окна программы конфигуратора

E.1.2.6 В соответствующих полях (рисунок Е.2) указать используемый для подключения COM-порт, установить скорость 115200, бит данных «8», четность, период опроса 10 мс, нужное количество повторов при неудачном опросе, кликнуть кнопку «OK».

E.1.2.7 Подключить сигнализатор к компьютеру через преобразователь USB-RS485 (рисунок Е.3) и нажать в основном окне кнопку поиска



Обнаруженный сигнализатор отобразится в окне «Список найденных устройств». Диапазон адресов, заданный в п. Е.1.2.4 будет опрашиваться циклически.

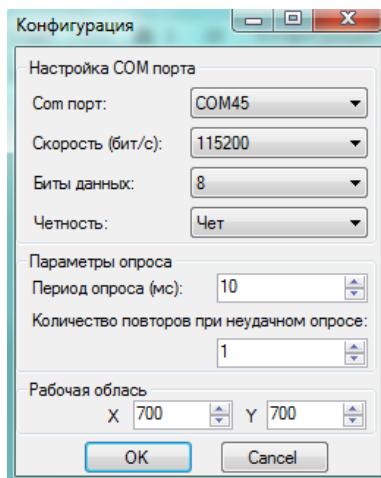


Рисунок Е.2 –
Окно «Конфигурация»

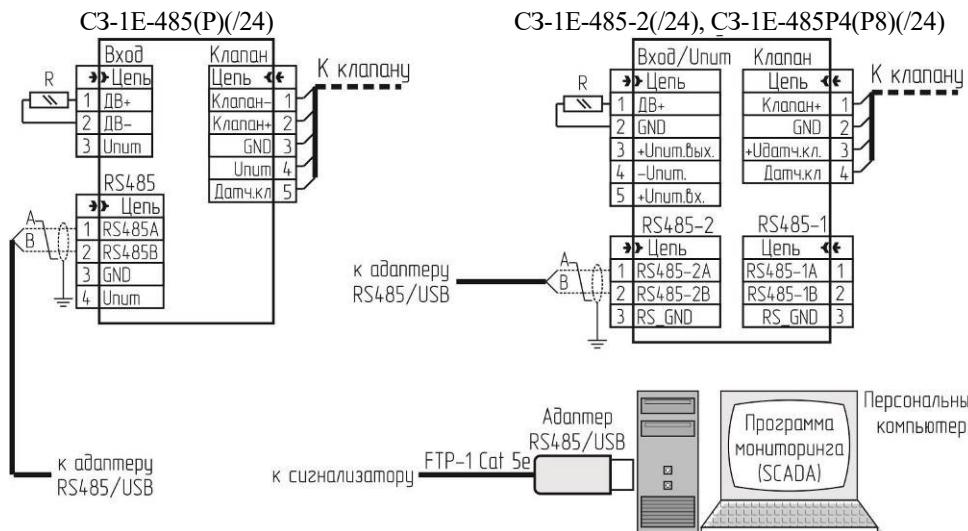


Рисунок Е.3 – Типовые схемы подключения сигнализаторов к SCADA-системе

Примечания.

1 От параметра «SF» зависит время опроса устройств по радиоканалу LoRa:

$$T = Ksf \cdot (N + 1), \text{с}$$

где: N – количество устройств в сети;

Ksf – коэффициент из ряда: для SF7 – 0,85; SF8 – 1,555; SF9 – 2,45; SF10 – 4,65; SF11 – 10; SF12 – 20.

Е.1.2.8 Для остановки поиска кликнуть кнопку «Стоп».

Е.1.2.9 Во вкладке «Список найденных устройств» выделить найденный сигнализатор и кликнуть кнопку «Добавить». Изображение сигнализатора появится во вкладке «Опрашиваемые устройства». Все значения, отображаемые здесь, доступны для редактирования.


Е.1.2.10 Кликнуть кнопку «Старт» для запуска опроса сигнализатора.

Е.1.2.11 Ввести значения в поля:

- «SF» – «9»;
- «Количество ведомых» – «0»;
- «Мощность радио» – «10мВт»;
- «Номер радиоканала» – «1»;
- «Адрес» – адрес сигнализатора в сети.

При необходимости – изменить другие параметры.

C3-1E-485-2(/24), C3-1E-485P4(P8)(/24)

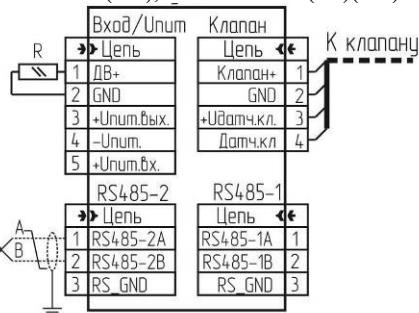

Внимание! Уменьшение времени опроса может привести к снижению дальности радиосвязи.

2 Мощность радио выбирается из ряда: 10, 25, 50;

3 Номер радиоканала выбирается из ряда:

– для сигнализаторов с радиоканалом с модуляцией LoRa и частотой 433 МГц:

«1» – 433,175 МГц, «2» – 433,375 МГц, «3» – 433,575, «4» – 433,775 МГц, «5» – 433,975 МГц, «6» – 434,175 МГц, «7» – 434,375 МГц, «8» – 434,575 МГц;

– для сигнализаторов с радиоканалом с модуляцией LoRa и частотой 868 МГц:

«1» – 868,9МГц; «2» – 869,1МГц.

Е.1.2.12 Кликнуть кнопку «Запись».

Е.1.2.13 На сигнализаторе должны начать мигать индикаторы «Питание», «Клапан» и «Газ» с частотой больше 1 раза в секунду.

Е.1.2.14 Нажать на сигнализаторе кнопку «Контроль».

Е.1.2.15 Дождаться завершения операции (должен прозвучать звуковой сигнал, индикаторы должны начать мигать реже – примерно 1 раз в 2 с).

Е.1.2.16 Для сигнализатора, используемого с LoRaWan выполнить активацию (ABP):

– кликнуть кнопку «LoRaWan»;

– в открывшейся вкладке заполнить следующие поля (в формате Hex):

NwkSkey (для всех устройств сети должен быть одинаковый), например:
36810000000000000000000000000000

AppSkey, например: 36810000000000000000000000000000

DevAddr, например: 36811000

– выбрать единицу измерения времени: минуты или секунды.

– установить период выхода в эфир при отсутствии событий Conftime, например: 2

Остальные поля можно не заполнять.

– кликнуть кнопку «Запись».

Е.1.2.17 Кликнуть кнопку «Стоп» для останова опроса сигнализатора.

Е.1.2.18 Отключить сигнализатор от компьютера, отключить питание сигнализатора.

Если в составе системы будет использовано несколько сигнализаторов, – повторить действия по пп. Е.1.2.7 ... Е.1.2.18.

E.1.3 Аппаратное конфигурирование

E.1.3.1 Конфигурирование сигнализатора С3-1Е-485(Р)(/24)

а) Установить переключатели группы «Конфигурация» в положения:

S1.1 – «OFF» (сеть RS485), или «ON» (радиоканал для исполнения «Р»);

S1.2 – «OFF»;

S1.3, S1.4, S2.1 – «OFF» (в сети, ведомый);

S2.2 – «ON» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «OFF» – для других;

S2.3 – «OFF» (программирование адресов отключено);

S2.4 – при наличии клапана – «ON», при отсутствии – «OFF»;

S2.5 – управление клапаном: «OFF» – по второму порогу, «ON» – по первому;

S2.6 – «OFF» (скорость 115200 Бод - рекомендуемая);

S2.7 – «ON» (пожарный извещатель) или «OFF» (норм. закрытый сухой контакт);

S2.8 – для закрытия клапана при отключении электроэнергии – «ON».

б) если вход сигнализатора не задействован – на разъеме XP6 (Вход) между контактами «ДВ+» и «ДВ–» должен быть установлен резистор из комплекта поставки в соответствии с рисунком В.2 приложения В.

Сигнализатор готов к работе.

E.1.3.2 Конфигурирование сигнализатора С3-1Е-485-2(24)

а) Установить переключатели группы «Конфигурация» в положения:

S1.1 … S1.6, S2.1 – «OFF» (сеть RS485, ведомый);

S2.2 – «ON» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «OFF» – для других;

S2.3 – «OFF» (программирование адресов отключено);

S2.4 – при наличии клапана – «ON», при отсутствии – «OFF»;

S2.5 – управление клапаном: «OFF» – по второму порогу, «ON» – по первому;

S2.6 – «OFF» (скорость 115200 Бод - рекомендуемая);

S2.7 – «ON» (пожарный извещатель) или «OFF» (норм. закрытый сухой контакт);

S2.8 – для закрытия клапана при отключении электроэнергии – «ON».

б) если вход сигнализатора не задействован – на разъеме XP1 (Вход/Пит) между контактами «ДВ+» и «GND» должен быть установлен резистор из комплекта поставки в соответствии с рисунком В.3 приложения В.

Сигнализатор готов к работе.

E.1.3.3 Конфигурирование сигнализатора С3-1Е-485Р4(Р8)(/24) для сети LoRaWan

а) Установить переключатели группы «Конфигурация» в положения:

S1.1, S1.2 – «OFF»;

S1.3, S1.4 – «ON» (радиоканал в сети LoRaWan);

S1.5, S1.6, S2.1 – «OFF» (в сети, ведомый);

S2.2 – «ON» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «OFF» – для других;

S2.3 – «OFF» (программирование адресов отключено);

S2.4 – при наличии клапана – «ON», при отсутствии – «OFF»;

S2.5 – управление клапаном: «OFF» – по второму порогу, «ON» – по первому;

S2.6 – «OFF» (скорость 115200 Бод - рекомендуемая);

S2.7 – «ON» (пожарный извещатель) или «OFF» (норм. закрытый сухой контакт);

S2.8 – для закрытия клапана при отключении электроэнергии – «ON».

б) если вход сигнализатора не задействован – на разъеме XP1 (Вход/Пит) между контактами «ДВ+» и «GND» должен быть установлен резистор из комплекта поставки в соответствии с рисунком В.3 приложения В.

в) зарегистрировать устройство в шлюзе (базовой станции) – ключи, адрес, ADR=0.

Сигнализатор готов к работе.

14ЖБ